


Encaje:

¡ATENCIÓN!
Una instalación inadecuada y no respetar las ventilaciones puede provocar mal funcionamiento o avería en el aparato que no estarían cubiertos por la garantía del fabricante.

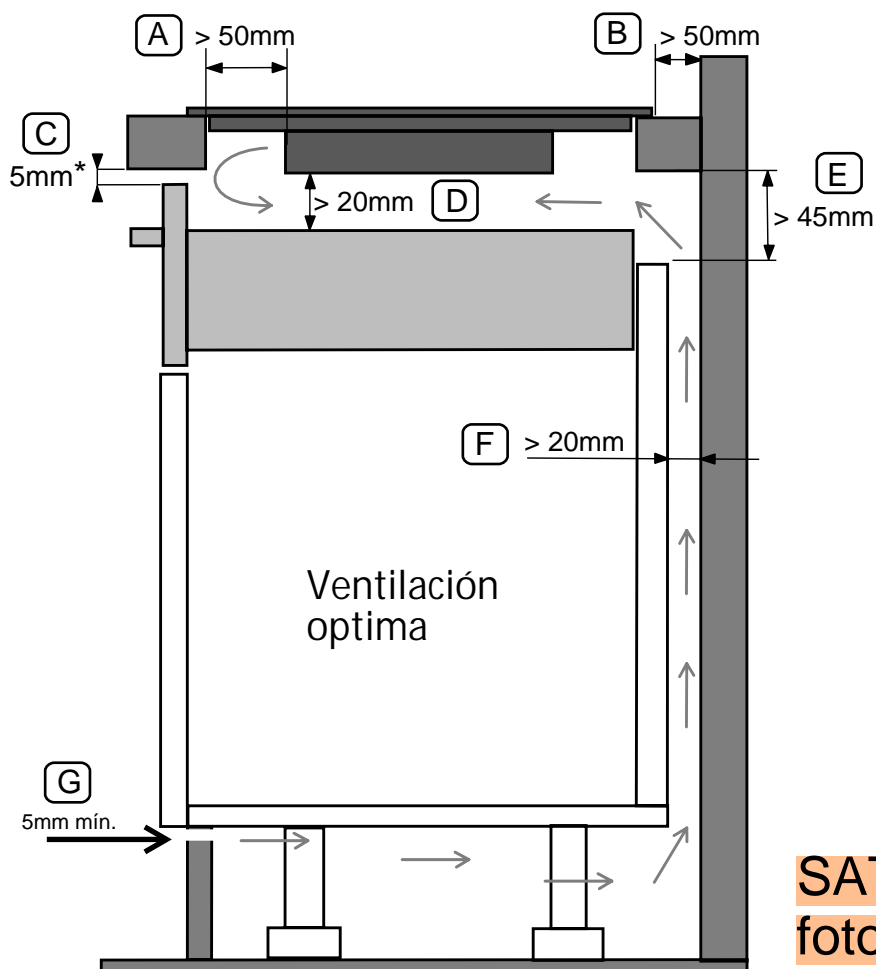

SAT: Adjuntar en informe fotos de cada punto control.

VERIFICACIÓN SAT COTAS VENTILACIÓN "mm"

PUNTO CONTROL	DESCRIPCIÓN	MEDIDA MANUAL "mm"	MEDIDA POR SAT "mm"	OK / NC
A	Hueco ventilación delantera placa.	>50		
B	Separación cristal placa pared.	>50		
C	Hueco ventilación delantera superior mueble.	>5		
D	Altura de cajón superior a base placa.	>20		
E	Altura de hueco posterior mueble.	>45		
F	Hueco posterior mueble.	>20		
G	Hueco ventilación delantera zócalo.	>5		